


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Borsan Kablo Elektrik Aydinlatma
Insaat Sanayi ve Ticaret
Organize Sanayi Bulvari 34
Kutlukent
55267 SAMSUN
TURKEY


ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

PVC-Installationsleitung NYM
PVC-Installation cable NYM


die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



oder/or



oder/or




schwarz
black

rot
red

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0250-204 (VDE 0250 Teil 204):2000-12

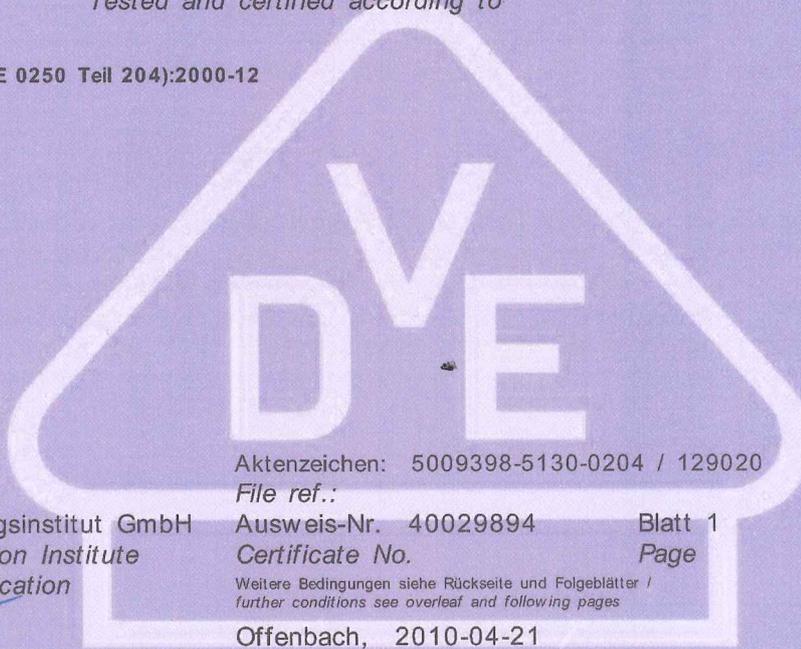

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

K. Prohaska

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5009398-5130-0204 / 129020

File ref.:

Ausweis-Nr. 40029894

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-04-21

(letzte Änderung/updated 2012-02-02)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>